



2号楼原始布置图



2号楼新作防水区域图

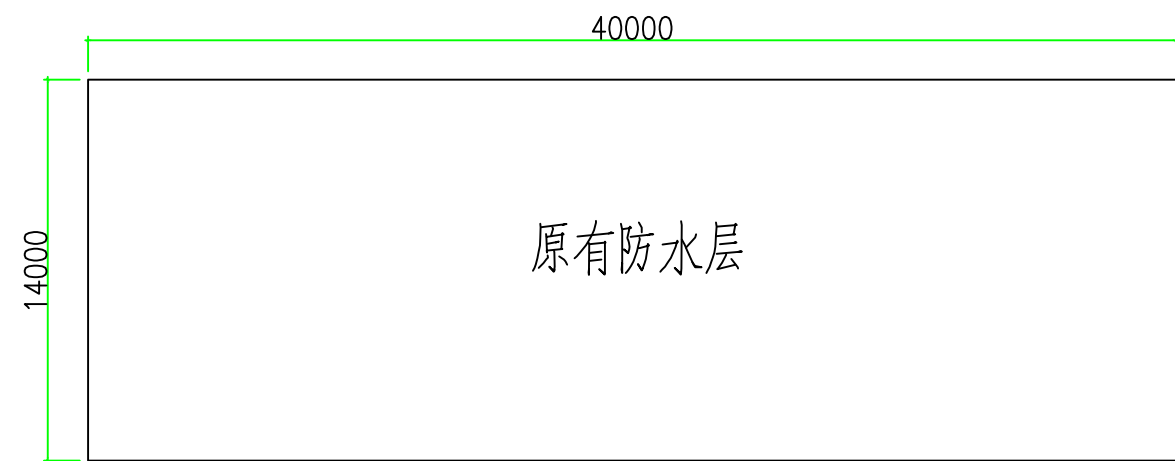

工程量备注：
5号住院楼后小二层楼有一处漏水区域，暂定新作防水尺寸为
 $10 \times 2 = 20\text{m}^2$ ，具体面积根据现场情况确定，工程量据实结算。

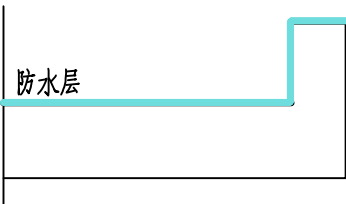

檐口做法示意图

工程量备注：
2号楼已有卷材防水层，面积约为 $14 \times 40 = 560\text{m}^2$ ，檐口防水面积预计 20m^2 ，现场布置如图所示。
工程施工备注：

在进行防水施工前，首先进行清理检查要进行防水施工区域的屋面。如发现裂缝，裂隙等破损区域时必须按照规范进行修补处理，屋顶泄水孔清理干净与落水管道连接,保证排水通畅。

屋顶防水施工选用双层改性沥青卷材热熔法满铺施工工艺。施工顺序为：1.清理修补基层；2.涂刷基层处理剂（冷底子油）；3.铺贴卷材附加层；4.铺贴卷材（3mm）；5.热熔封边（搭缝必须严密，缝口应顺水流方向搭接，其宽度不应小于50mm）；6.蓄水试验（一次，持续24小时）；7.保护层。

工程名称	图纸名称
2号家属楼屋面防水改造工程项目	防水改造施工示意图
制图：	审核：